


Kabel krosowy Kategoria 6A S/FTP Ekranowany LS0H 2 m - Szary

Numer części: 100-113

excel
without compromise.

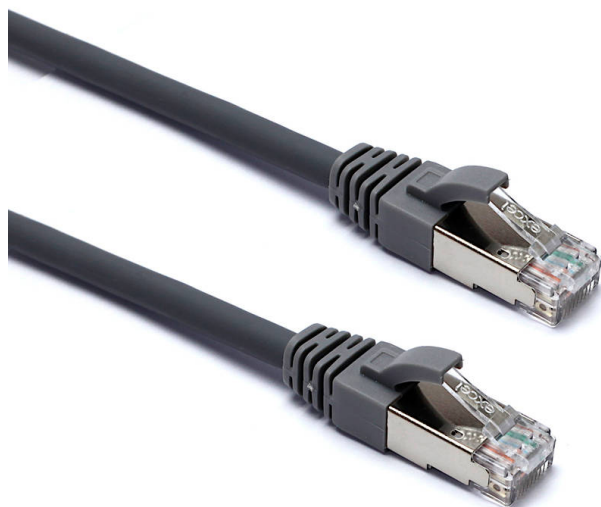

✕ Przydatność do aplikacji 10 Gigabit, 10GBase-T, Ethernet

✕ Zewnętrzny opłot ekranujący z indywidualnym ekranem foliowym

✕ Powłoka zewnętrzna LSZH

Opis produktu

Kable krosowe Excel kat. 6A (rozszerzonej kategorii 6) umożliwiają infrastrukturze miedzianej osiągnięcie zupełnie nowych parametrów eksploatacyjnych. Zaprojektowane wg aktualnych norm ISO i EIA/TIA dla właściwości użytkowych klasy Ea / rozszerzonej kategorii 6A, produkty te mają za zadanie funkcjonować wydajnie i niezawodnie w infrastrukturze sieciowej, włącznie z obsługą rozwijanych obecnie aplikacji takich jak 10GBase-T czy 10-gigabitowy Ethernet.

Kable krosowe Excel kat. 6A składa się z 4 skrętek plecionki miedzianej; zawiera też taśmę z folii aluminiowej/poliestrowej pełniącą rolę indywidualnego ekranu dla każdej skrętki. Przewody składowe są połączone w jedną całość, a różne długości skoku skrętu zapewniają optymalne właściwości eksploatacyjne.

Parametry produktu

Pozycja	Wartość
Rodzaj kabla	S/FTP
Kategoria	6A (IEC)
Długość	2 m
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1	RJ45 8(8)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2	RJ45 8(8)
Kolor izolacji	Szary
Przepust przeciwwzglięciowy	Profilowany
Dźwignia blokująca	nie
Kolor przepustu przeciwwzglięciowego	Szary
Wykonanie trudnopalne	tak


Kabel krosowy Kategoria 6A S/FTP Ekranowany LS0H 2 m - Szary

Numer części: 100-113

excel
without compromise.

Budowa kabla	1x4
Rozmiar AWG	26
Konfiguracja wtyków/pinów	1:1

Rysunek produktu

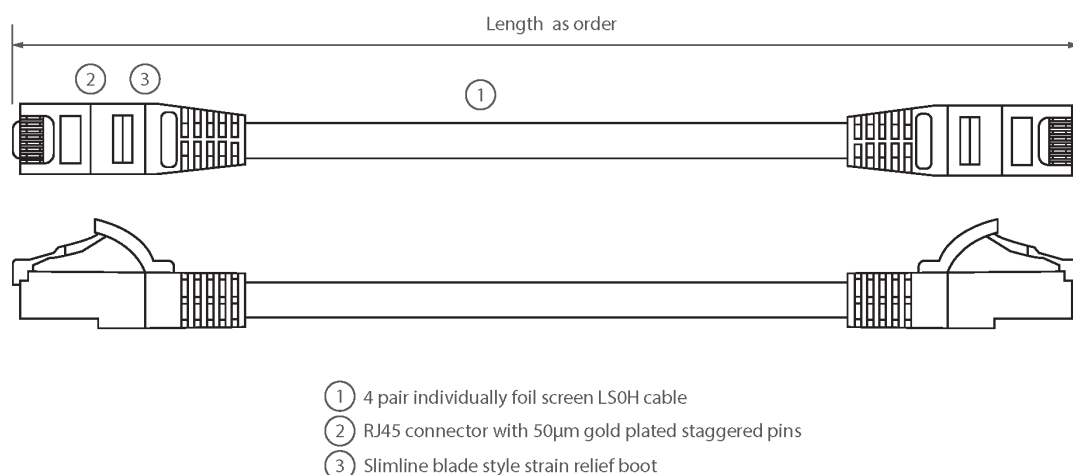

Obowiązujące normy

Właściwa Norma	Szczegóły
ISO/IEC 11801-1:2017	Technologia informacyjna - Ogólne okablowanie dla pomieszczeń klienta: Część 1 Wymagania ogólne
EN 50173-1:2018	Technika informatyczna. Ogólne systemy kablowe - Wymagania ogólne
ANSI/TIA 568-2.D	Standardy symetrycznych kabli telekomunikacyjnych typu skrętka dwuprzewodowa i komponentów
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Kable wielotorowe i symetryczne pary/czwórki do transmisji cyfrowej - Część 5: Symetryczne pary/czwórki o parametrach transmisyjnych do 1000 MHz - Poziome okablowanie piętra - Specyfikacja sekcyjna
IEC 60332-1-2:2004	Badania kabli elektrycznych i światłowodowych w warunkach pożaru. Badanie rozprzestrzeniania się płomienia pionowego dla pojedynczego przewodu lub kabla izolowanego. Procedura dla płomienia wstępnie zmieszanego 1 kW

Kabel krosowy Kategoria 6A S/FTP Ekranowany LS0H 2 m - Szary

Numer części: 100-113



EN 50399:2011+A1:2016

Wspólne metody badań kabli w warunkach pożaru. Pomiar wydzielania ciepła i dymu przez kable podczas badania rozprzestrzeniania się płomienia. Aparatura badawcza, procedury, wyniki

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Pomiar gęstości dymu kabli palących się w określonych warunkach - Część 2: Procedura badawcza i wymagania

RoHS

Ograniczenie substancji niebezpiecznych - Zgodne

Informacja o numerach części

Numer części	Opis
100-112	Kabel krosowy Kategoria 6A S/FTP Ekranowany LS0H 1 m - Szary
100-113	Kabel krosowy Kategoria 6A S/FTP Ekranowany LS0H 2 m - Szary

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych kompromisów.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.